




LUG Light Factory Sp. z o.o.
 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
 e-mail: handlowy@lug.pl
 tel. +48 68 411 72 68 | 69 | 70 | 71 | 79 |
 fax +48 68 411 72 88 | 89

INFORMACJA KGO
 W sprawie odbioru zużytych opraw prosimy kontaktować się
 z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
 BIOSYSTEM ELEKTRORECYCLING S.A.
 30-556 Kraków ul. Wodna 4
 tel. 012 29 666 25
 KRS 0000256584
 nr WEE E0000628S
 www.bioelektro.pl, www.biosystem.pl
 Biuro@bioelektro.pl

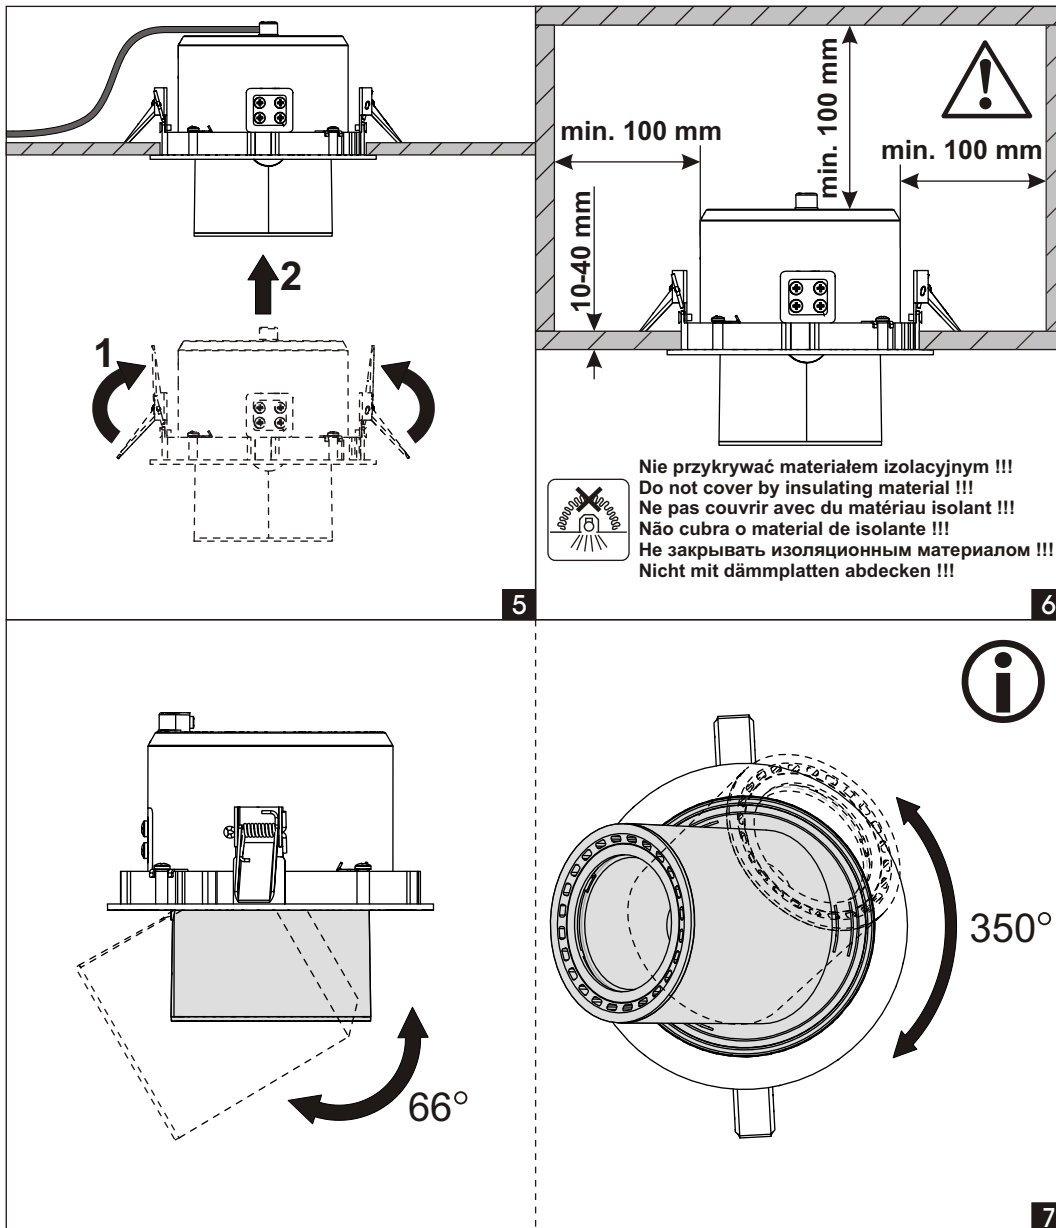

INSTALLATION INSTRUCTION

Version 09/2013/002

JESSE LED

INSTRUKCJA MONTAŻU | ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | NÁVOD K MONTÁŽI | SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
 MONTERINGSVEILEDNING | INSTRUÇÕES DE MONTAGEM | MONTERINGSVEILEDNING | INSTRUCCIONES DE MONTAJE | KOKOONPANO - JA KIINNITYSOHJEET
 MONTAGE INSTRUKTIE | INSTRUZIONI DI MONTAGGIO | ИНСТРУКЦИЯ З МОНТАЖУ | MONTAJ YÖNERGESİ

PL MONTAŻU POWINNA DOKONAĆ OSOBA
 POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.



GB INSTALLATION MUST BE PERFORMED
 BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN.

F LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI
 POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.

BRPT A INSTALAÇÃO TEM QUE SER FEITA POR
 UM TÉCNICO AUTORIZADO.

RU МОНТАЖ НУЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕН ЧЕРЕЗ
 ЛИЦО ИМЕЮЩЕ СООТВЕТСТВЕННЫЕ ПРАВА.

D DIE MONTAGE MUSS VON EINER PERSON MIT
 ERFORDERLICHEN KENNNTNISSEN DURCHGEFÜHRT
 WERDEN.

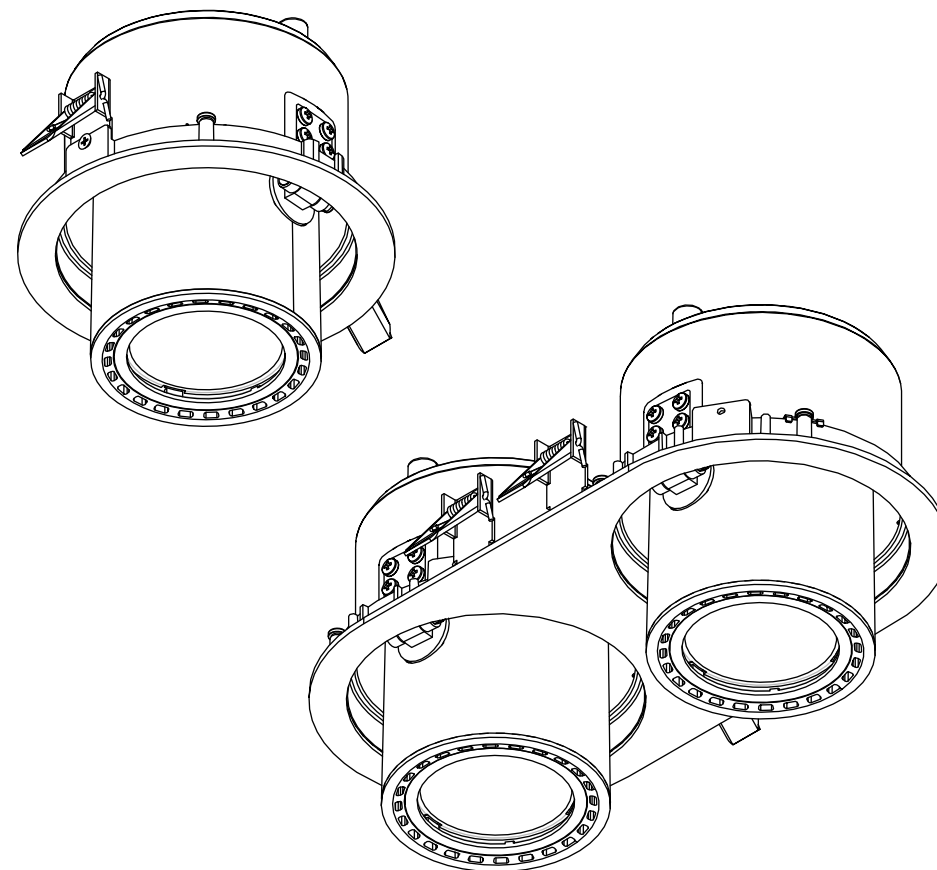

PL | Nie zalecane do stosowania !!!

- w sufitach mineralnych
- w sufitach o małej wytrzymałości mechanicznej

FR | N'est pas recommandé pour !!!

- les plafonds minéraux
- les plafonds à résistance mécanique peu élevée

RU | Не рекомендуется использовать !!!

- в минеральных потолках
- в потолках с низкой механической прочностью

GB | Not recommended to be used !!!


- in the mineral ceilings
- in the ceilings of low mechanical strength

BR/PT | Não recomendável para !!!


- tectos minerais
- tectos de baixa resistência mecânica

DE | Es wird empfohlen, in folgenden Bereichen nicht zu verwenden !!!


- an den mineralischen Decken
- an den Decken mit niedriger mechanischer Beständigkeit




Indeks Code	L [mm]	W [mm]
030331.5L11.31X	Ø155	—
030331.5L12.31X	Ø155	—
030331.5L13.32X	Ø180	—
030331.5L14.32X	Ø180	—




Indeks Code	L [mm]	W [mm]
030331.5L21.33X	320	150
030331.5L22.33X	320	150
030331.5L23.34X	375	175
030331.5L24.34X	375	175

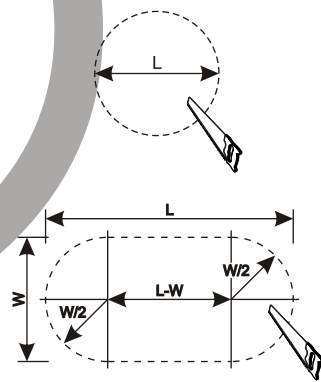


PODŁĄCZENIE ZASILANIA | POWER CONNECTION | BRANCHEMENT D'ALIMENTATION
CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ | STROMVERSORGUNG

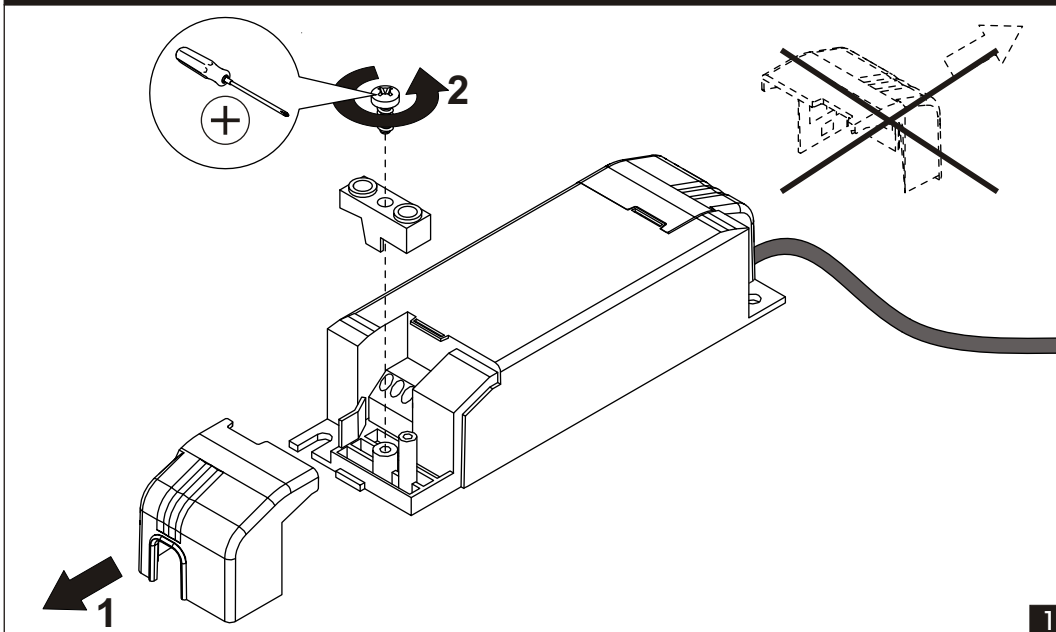

1


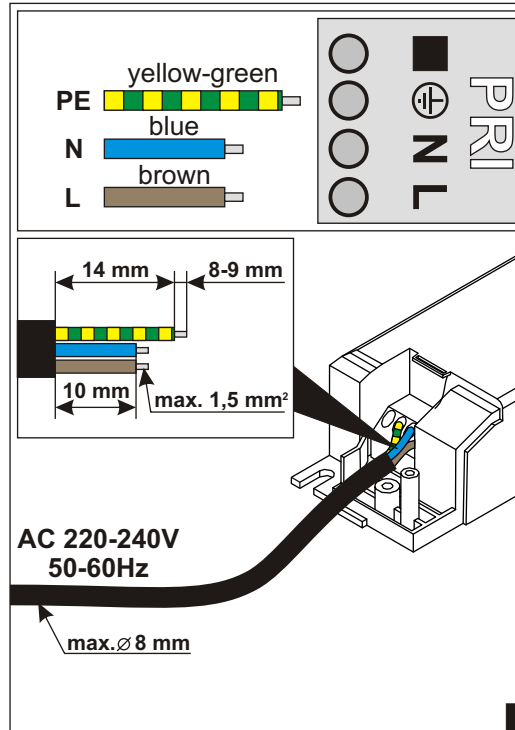


2


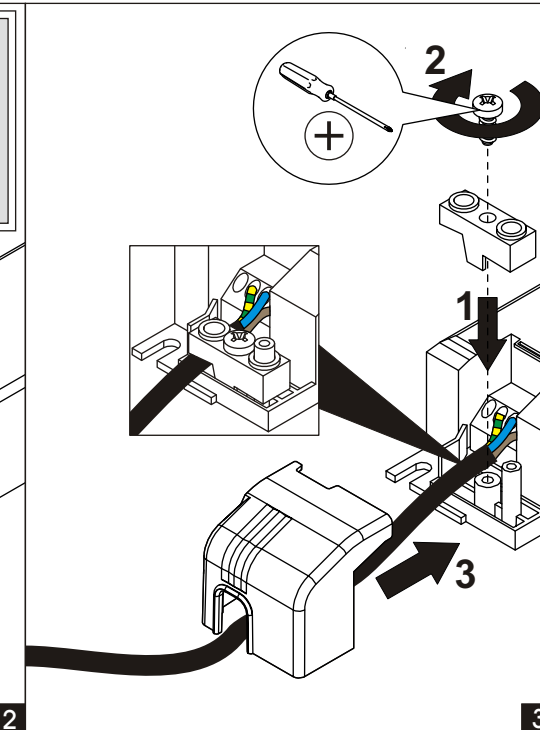


3

MONTAŻ | MOUNTING | MONTAGE | MONTAGEM | УСТАНОВКА | MONTAGE

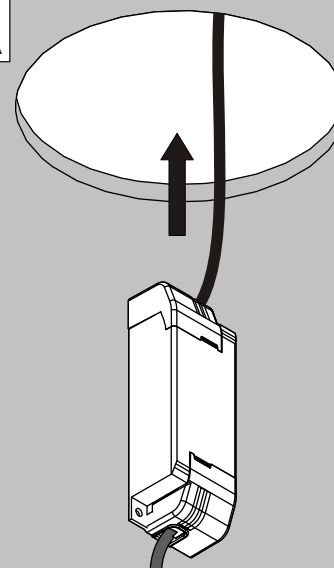

4A

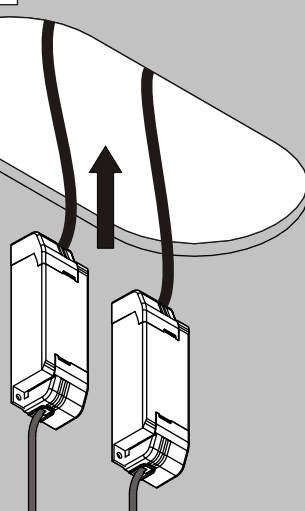

4B